

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 20.09.2022 КНМ 43220061000200877117



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

61000, г. Киров ул. Маклина, 65.

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Белохолуницкого района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Белая Холуница ул. Глазырина, 6, (кабинет 112)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 35/3

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Директору Муниципального казённого общеобразовательного учреждения

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

основная общеобразовательная школа п. Климковка Лапиной Ирине Леонидовне

Во исполнение решения главного государственного инспектора Белохолуницкого района по пожарному надзору Тарасова Михаила Васильевича от 20.09.2022 № 35

в период с 09 часов 00 минут 13 октября 2022 года, по 10 часов 00 минут 13 октября 2022 г.
с 09 часов 00 минут 24 октября 2022 года, по 10 часов 00 минут 24 октября 2022 г.

Государственным инспектором Белохолуницкого района по пожарному надзору,

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

капитаном внутренней службы Бочиным Игорем Андреевичем

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа п. Климковка Лапина Ирина Леонидовна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<p>Вместо предусмотренного проектом ППКОП «Гранд-Магистр-12П+РС» установлен ППКОП «Гранд-Магистр-16». Также согласно проектной документации на дверцу щита должен быть установлен извещатель охранный магнитоконтактный «ИО 102-14», фактически данный извещатель отсутствует.</p> <p>Проведение вышеуказанных изменений в системах противопожарной защиты проверяемого объекта не сопровождалось корректировкой Рабочего проекта</p>	подпункта «о» пункта 16 ППР в РФ.	До 01.10.2023	
2.	Суммарная емкость аккумуляторных батарей в ППКОП «Гранд-Магистр-16» не соответствует нормативным требованиям, соблюдение требований, емкость батареи в источнике вторичного электропитания резервированный «Скат-1200М» не соответствует	пункт 15.3 СП 5.13130.2009 6.6.4 ГОСТ Р 59638-2021.	До 01.10.2023	
3.	ППКОП «Гранд-Магистр-16» установлен в электротехнический шкаф в металлическом исполнении. На дверях и корпусе данного шкафа предусмотрена клемма для подключения линии заземления. Заземление данного шкафа не произведено.	п.п. 16.1, 16.2 СП 5.13130.2009	До 01.10.2023	

4.	Расстояние от извещателей до предметов, устройств, электросветильников не соответствует нормативным требованиям	п.13.3.6 СП 5.13130.2009 п.13.3.6 СП 5.13130.2009.	До 01.10.2023	
5.	При замерах уровня звукового давления в помещениях установлено, что в помещениях групп, в части помещений столовой звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивает уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении	п.4.2 СП 3.13130.2009.	До 01.10.2023	
6.	В помещениях с установленными в них звуковыми оповещателями, данные оповещатели смонтированы вплотную к потолку.	п. 4.4 СП 3.13130.2009	До 01.10.2023	
7.	В помещении электрощитовой линий управления устройством коммутационны УК-ВК/02 проложена совместно с линиями питания напряжением свыше 110В.	п. 13.15.14 СП 5.13130.2009	До 01.10.2023	
8.	в помещение электрощитовой силовая линия питания резервированного источника питания и ППКОП «Гранд-Магистр 16» проложена в одном коробе с другими силовыми линиями.	п. 4.14 СП 6.13130.2013	До 01.10.2023	
9.	Питание СПЗ осуществляется от распределительного электрощита в помещении электрощитовой.	п. 4.14 СП 6.13130.2013	До 01.10.2023	


10.	На объекте не предусмотрено отключение систем вентиляции предусмотренных в здании.	п. 6.24; 7.19 СП 7.13130.2013	До 01.10.2023	
-----	--	-------------------------------	---------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Государственный инспектор
Белохолуницкого района по пожарному надзору
Бочихин Игорь Андреевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

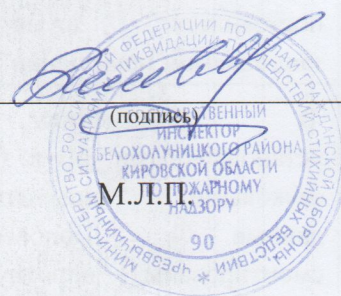

“ 24 ” октября 2022 г.

Предписание для исполнения получил:

И.И.
(подпись)



Директор МКОУООШ п. Климковка
Лапина Ирина Леонидовна
(должность, фамилия, инициалы)

“ 24 ” октября 2022 г.

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.